



Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Mobilitätszentrum UrbanLand

Energie und Mobilität im ländlichen Raum

H2 Teststand 1
Eingehaust Abmaße: L:6 x B:2,5 x H:2,5m
(Ähnlich einem 20" Bürocontainer")

Anschlussstelle

- Div. Gase
- ATEX Abluft
- DC-BUS B

EiPlan

- 1x 125A CEE
- 2x Schuko
- Kühlung
- Druckluft
- VE-Wasse



Sauerstoffpurg
Abfallprodukt beim Elektr

Gasleitungen
Zwischen der Forschungs
2. und 3. Phase



TECHNISCHE HOCHSCHULE
OSTWESTFALEN-LIPPE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES
AND ARTS

Lookbook

Einrichtungskonzept

H2 Teststand 1
Eingehaust Abmaße: L:6 x B:2,5 x H:2,5m
(Ähnlich einem 20" Bürocontainer")

Anschlussstelle

- Div. Gase
- ATEX Abluft
- DC-BUS B

EIPlan


- 1x 125A CEE
- 2x Schuko
- Kühlung
- Druckluft
- VE-Wasse



Sauerstoffpurg
Abfallprodukt beim Elektr

Gasleitungen
Zwischen der Forschung
2. und 3. und 120. Feld

Konzept

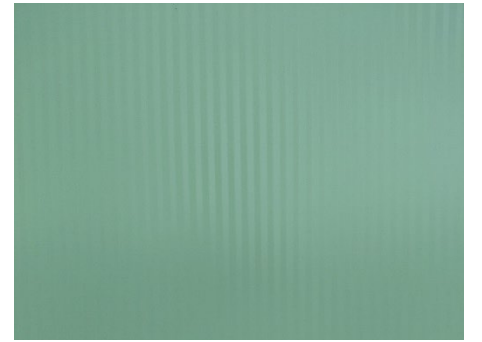

19.113

Showroom



Sitzecke rechts
B.3.a

1x



Sitzecke links
B.3.b

1x




Hocker
B.3.c

2x



Beistelltisch
B.3.d

1x

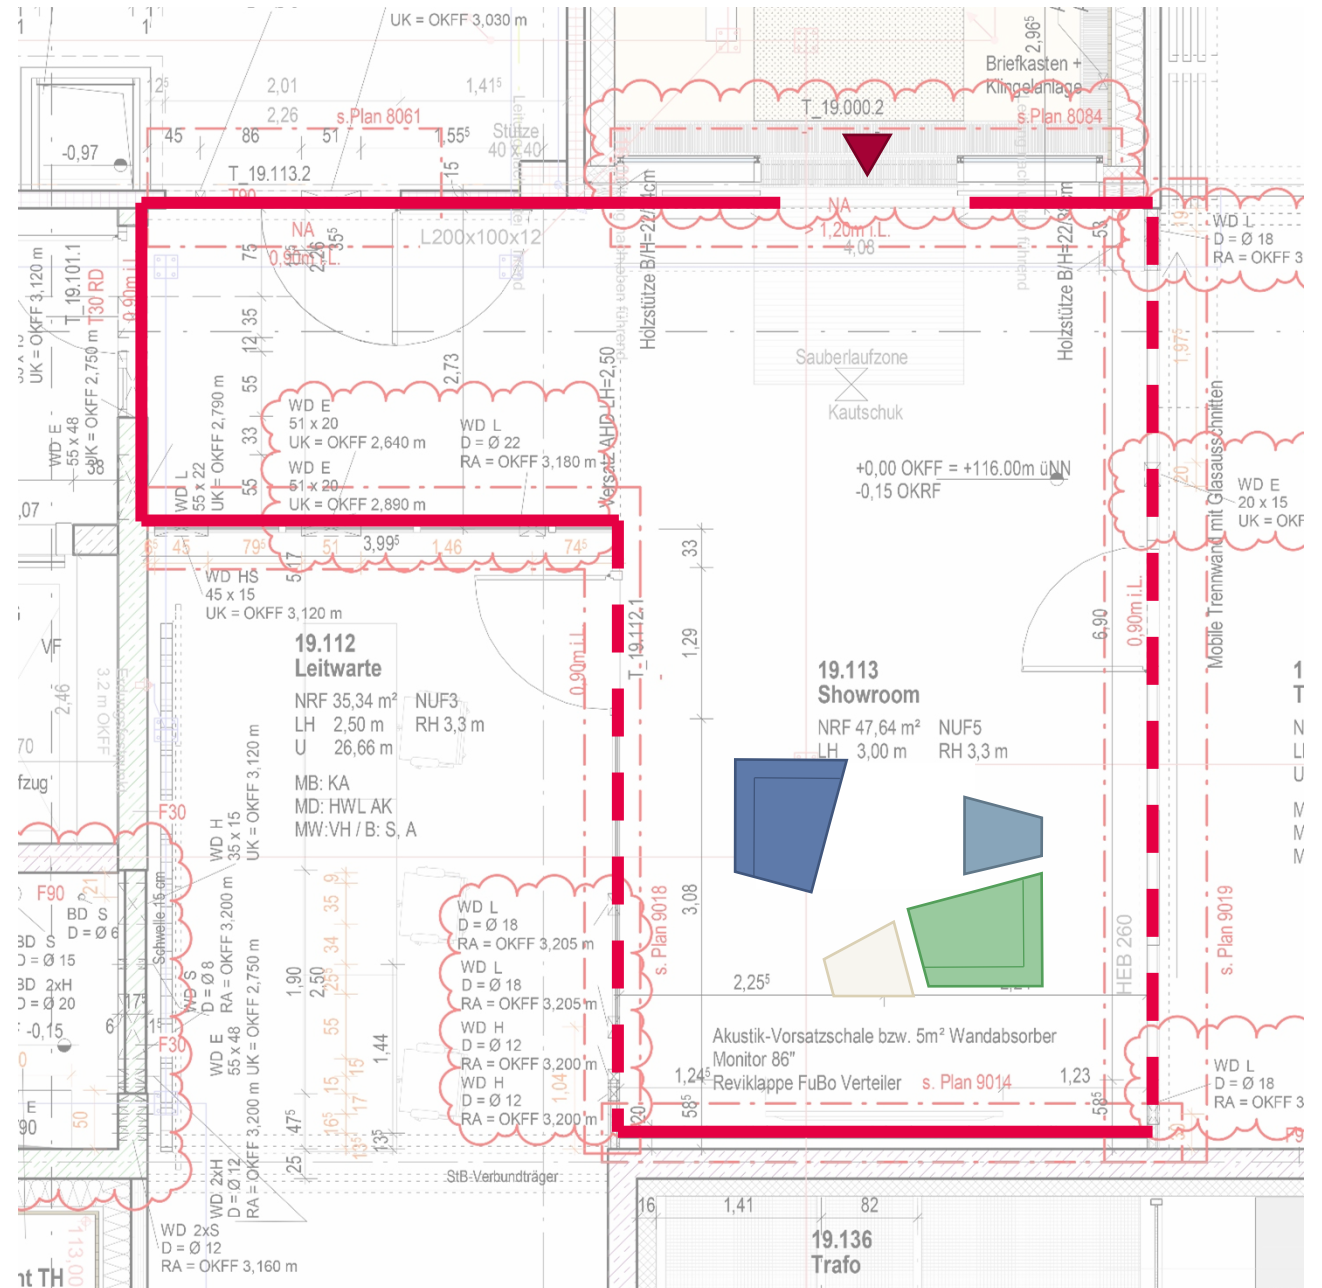


19.114

Tagungsraum



Tagungsstuhl
B.4.a

24x



Whiteboard
B.6.a

10x




Mobiler Whiteboardhalter
B.6.b

2x



Whiteboard-Wagen
B.6.c

1x

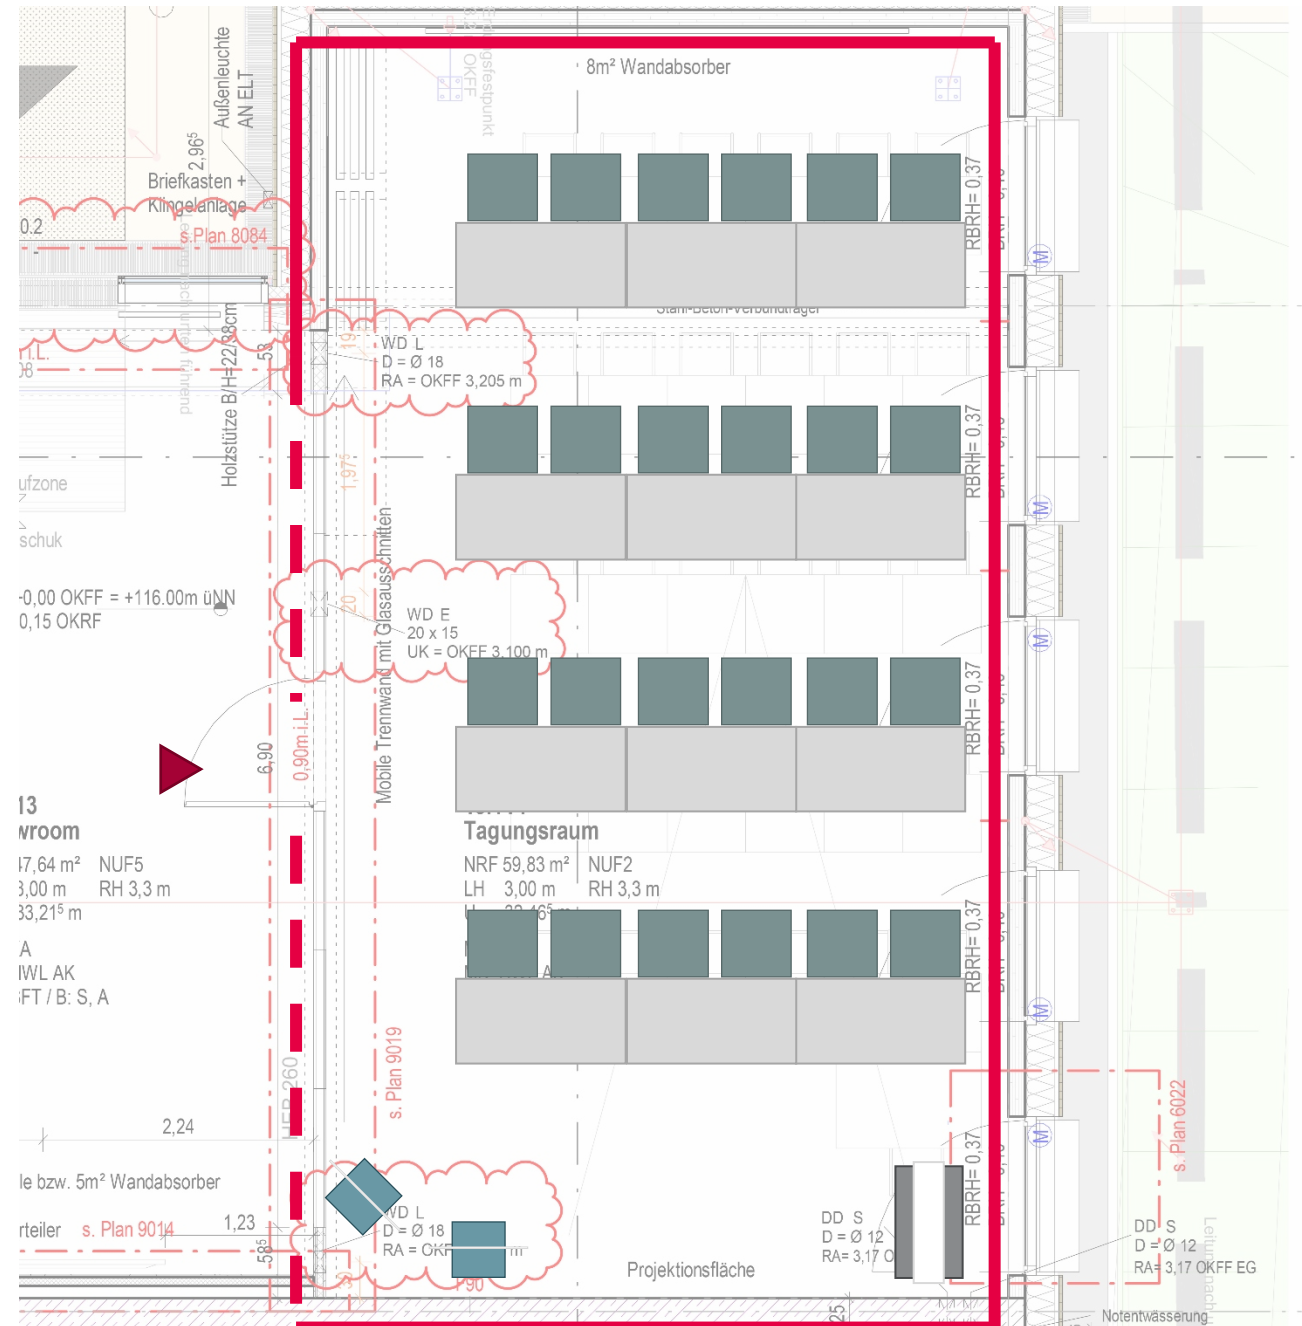


19.112

Leitwarte



Besprechungsstuhl
B.2.a

4x

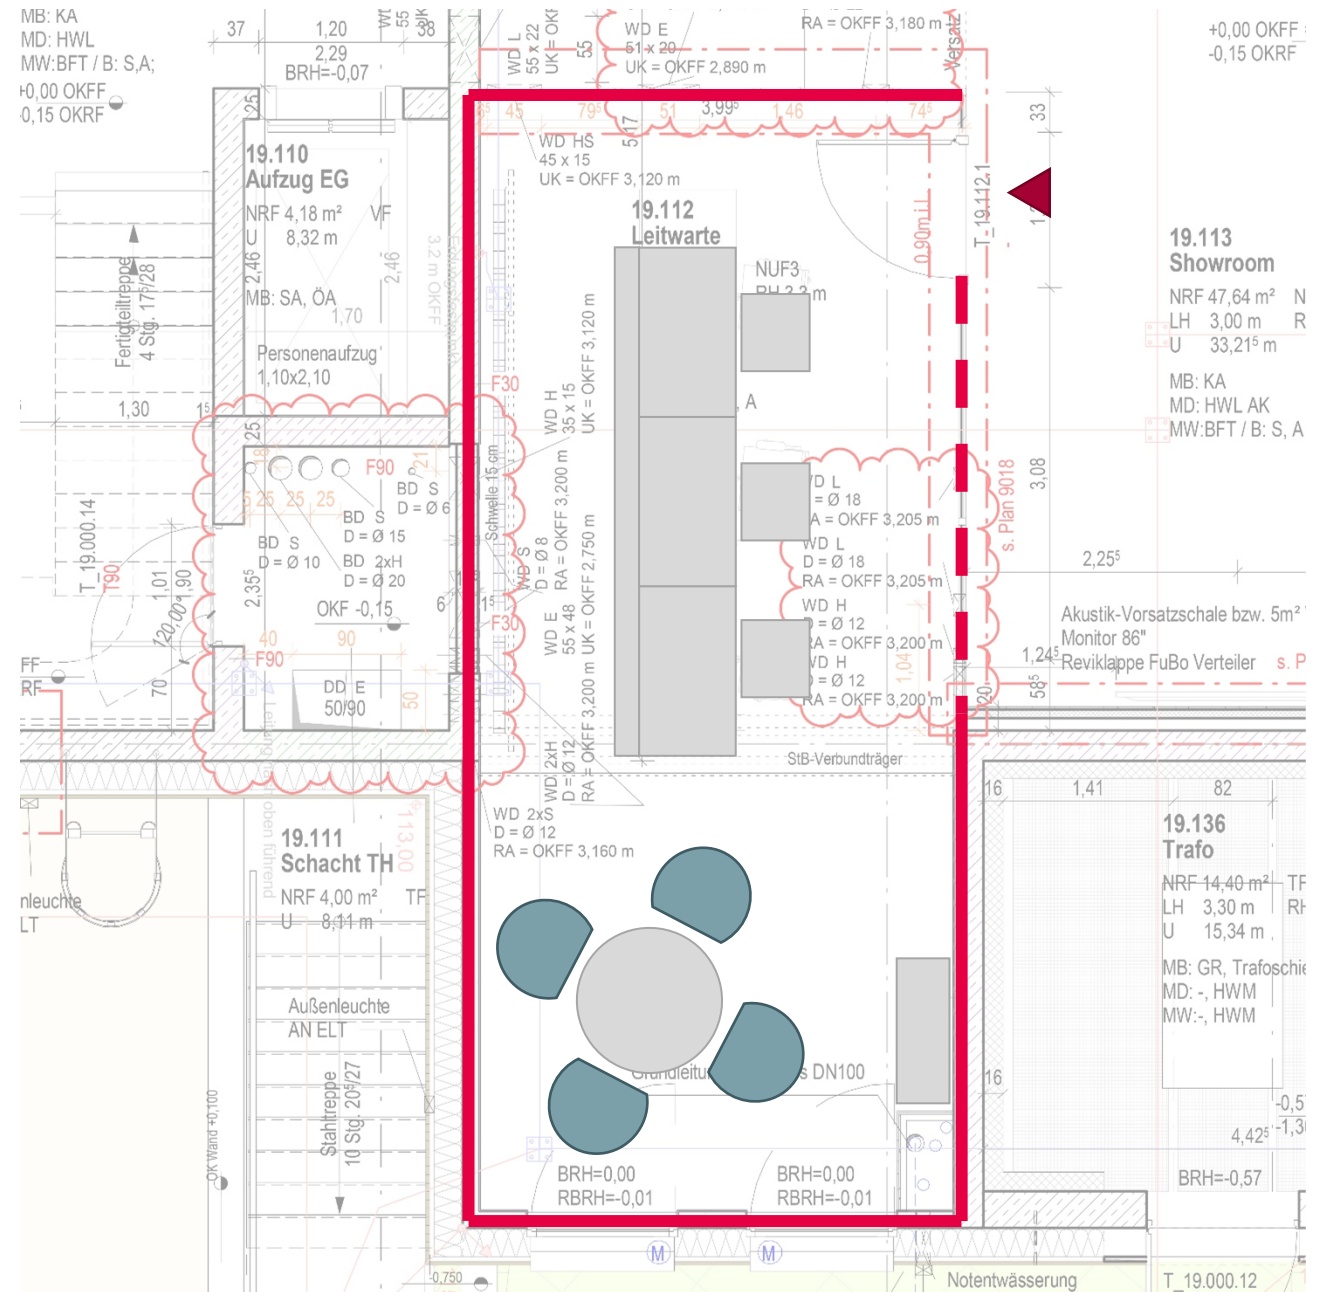

19.107

Erste Hilfe-, Wickel- und Stillraum



Ruheliege

B.8.a

1x



Wickeltisch

B.8.b


1x



Tagungsstuhl

B.4.a

1x

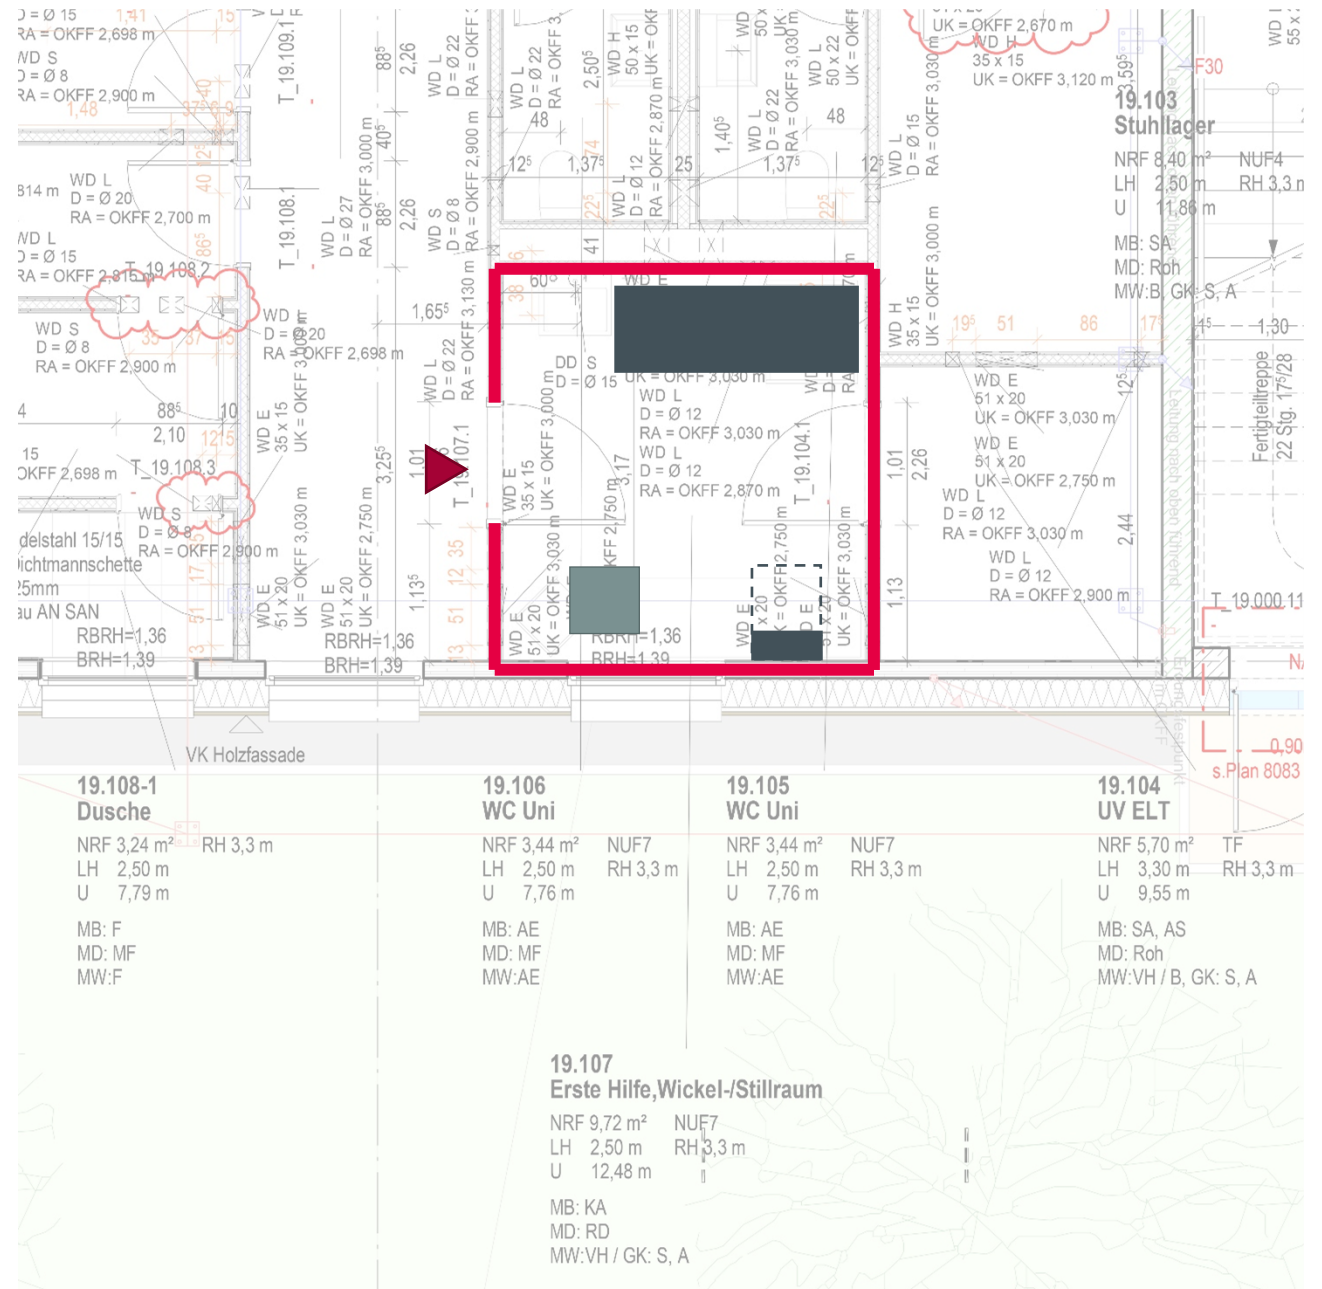

19.213 Büro



Sitzecke rechts
B.3.a

1x



Sitzecke links
B.3.b

1x



Hocker
B.3.c

1x



Beistelltisch
B.3.c

1x



Meetingstuhl
B.2.b


1x




**Mobiler
Whiteboard-
halter**

B.6.b

1x

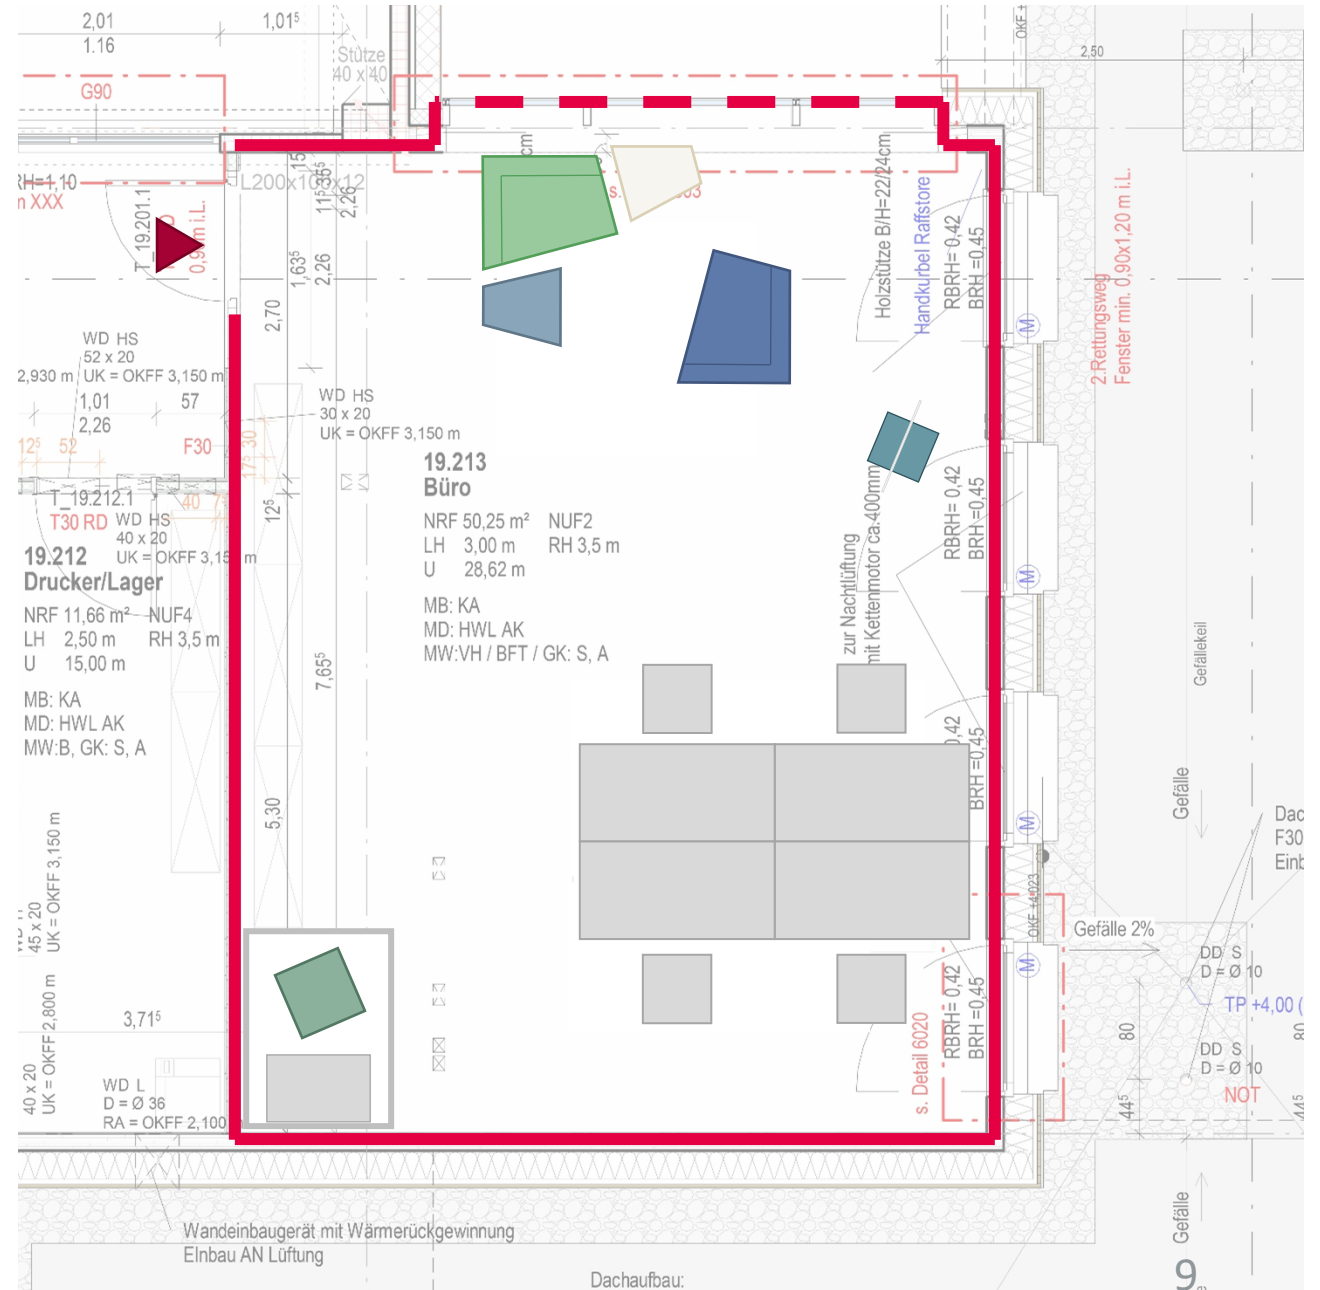

Kommunikation



Sitzbank
B.1.a

Sitzecke links

Stehtisch

B.1.b

Hocker

B.3.c

Barhocker
B.1.c

Beistelltisch

B.3.d

16023

Kippelement mit Kettenmotor 500mm

s. Plan 6010

Stütze: 40 x 40

NA 0,90m i.L.

BRH=0,80

WD S D=Ø 6 RA=OKFF 3,100 m

WD H D=Ø 10 RA=OKFF 3,330 m

WD S D=Ø 8 RA=OKFF 3,200 m

WD H 45 x 20 UK=OKFF 3,150 m

T 19.208.1

0,90m i.L.

1635 2,26 2,225

15

1,635 2,26 2,225

19.205 WCB

NRF 5,87 m² NUF7

LH 2,50 m RH 3,5 m BD S D=Ø 8

U 9,70 m

MB: F MD: RD 15

MW: F WD S D=Ø 8 RA=OKFF 3,200 m

19.206 Pumi

NRF 6,91 m² NUF7 3,035

LH 2,50 m RH 3,5 m U 10,63 m

MB: SA MD: Roh MW: VH / GK: S, A

19.207 Komn

NRF 3,400 m LH 3,00 m RH 15 OKFF 2,930 m

U 27,395 m

DD S D=Ø 15

1,01 2,26

1,15

WD E 30 x 20 UK=OKFF 3,150 m

WD 2x S D=Ø 12 UK=OKFF 3,400 m

215 x 20 UK=OKFF 3,150 m

WD E 88 20 215

1,15

WD S D=Ø 10 DD S D=Ø 10

1,15

BRH=0,80

1 Fenster zur Nachtlüftung Kippelement mit

WD S D=Ø 12 RA=OKFF 3,400 m

19.205 WCB

NRF 5,87 m² NUF7

LH 2,50 m RH 3,5 m BD S D=Ø 8

U 9,70 m

MB: F MD: RD 15

MW: F WD S D=Ø 8 RA=OKFF 3,200 m

19.206 Pumi

NRF 6,91 m² NUF7 3,035

LH 2,50 m RH 3,5 m U 10,63 m

MB: SA MD: Roh MW: VH / GK: S, A

19.207 Komn

NRF 3,400 m LH 3,00 m RH 15 OKFF 2,930 m

U 27,395 m

DD S D=Ø 15

1,01 2,26

1,15

WD E 30 x 20 UK=OKFF 3,150 m

WD 2x S D=Ø 12 UK=OKFF 3,400 m

215 x 20 UK=OKFF 3,150 m

WD E 88 20 215

1,15

WD S D=Ø 10 DD S D=Ø 10

1,15

BRH=0,80

1 Fenster zur Nachtlüftung Kippelement mit

WD S D=Ø 12 RA=OKFF 3,400 m

19.208

Digitallabor



Sitzecke rechts
B.3.a

1x



Sitzecke links
B.3.b

1x



Hocker
B.3.c

1x



Beistelltisch
B.3.d

1x



Akustik-Trennwand
B.5.a

4x



Mobiler Whiteboardhalter
B.6.b

1x

