




DATUM	BEAR.	ANMERKUNGEN	
02.05.2024	mg	neue Räumungen nach Vorgabe Bauherrn (29.04.2024) eingearbeitet	
24.06.2024	mg	In 080.02 Ausgabenbereich, Fenster verschoben	
11.07.2024	jm	Wand- und Deckendurchbrüche nach Angabe Ingplan eintragen	
02.08.2024	jm	Wand- und Deckendurchbrüche nach Angabe IB-Zellner eintragen	
18.08.2024	jm	Wand- und Deckendurchbrüche nach Angabe IB-Zellner eintragen	
29.08.2024	jm	Wand- und Deckendurchbrüche nach Angabe Ingplan eintragen	
26.11.2024	jm	Vermaßung aktualisiert	A
31.03.2025	jm	Vermaßung aktualisiert	B

DATUM	BEAR.	ÄNDERUNG EBENE 00 - TEIL 2	
02.05.2024	jm	neue Raumnummern nach Vorgabe Bauherrn (29.04.2024) eingearbeitet	
07.07.2024	mg	nach Absprache IBZ, neue Wand zw. Vorbereitung und Ausgabebereich um 15 cm Richtung Achse H verschoben	
11.08.2024	jm	Wand- und Deckendurchdrüche nach Angabe Ingplan eingetragen	
02.08.2024	jm	Wand- und Deckendurchdrüche nach Angabe IB-Zellner eingetragen	
18.09.2024	jm	Wand- und Deckendurchdrüche nach Angabe IB-Zellner eingetragen	
23.09.2024	jm	Wand- und Deckendurchdrüche nach Angabe Ingplan eingetragen	
26.11.2024	mg	Bemalung aktualisiert	A
23.05.2025	mg	Abstimmungen aus VK vom 19.03.2025 in Grundriss und Türliste eingearbeitet	B
31.03.2025	mg	Fermabild aktualisiert	
14.04.2025	si	bei V0-Bestandszw. Darstellung Schraffur korrigiert (Achse F-G/11-13 - Raum 095.04 Treppenhau, Raum 098.03 Betriebsraum)	
05.04.2025	si	Raum 098.03 (Lagerraum): VWI ergänzt für Doppelausgang	
30.05.2025	si	RB-Öffnungsböhe für drei Wärmegewinne von 2,135 auf 2,145 geändert. (Wand zw. 090.03/Vorbereitung und 090.03/Büfungsfläche)	
25.05.2025	jm	Material Wandschicht in KS geändert - Raum 080.03 Vorbereitung	
24.02.2026	jm	Wand- und Deckendurchdrüche nach Angabe Ingplan aktualisiert	D

WANDBELAG		BODENBELAG		DECKENART	
A	ANSTRICH	A	ANSTRICH STAUBBINDEND	G	GK-DECKE
AM	ANSTRICH LATEX NAK1	AC	ACHTLHARZESCHÜBLUNG	GK	GK-DECKE F30/F90
AN	ANSTRICH NACHSTRICH	AD	EPDIONHARZESCHÜBLUNG	M3000	M3000
VA	VLESANSTRICH	F	FLEISEN	M	METALLKASTENDECKE
L	LATEX NAK1	FR	FLEISEN RUTSCHHEIMEND	M3000	METALLDECKE F30/F90
ST	STAUBBINDEND	K	KAUTSCHIK RUTSCHHEIMEND	M3000	METALLDECKE F30/F90
F	FLEISEN	KR	KRAHMÜNDIGEN	R	RASTERDECKE FLEUCHTRAUM
AS	ANSTRICH ANFORDERUNG	P	PANETT AUFBEREITEN	R	RÄUMELN, AUSSEIEREND
KR	KRAHMÜNDIG	B	BESTAND	KR	KRAHMÜNDIGKEIT
B	BESTAND			LÜ	LÜFTUNGSGRABENSTRECKEN DECKE

FACHPLANER

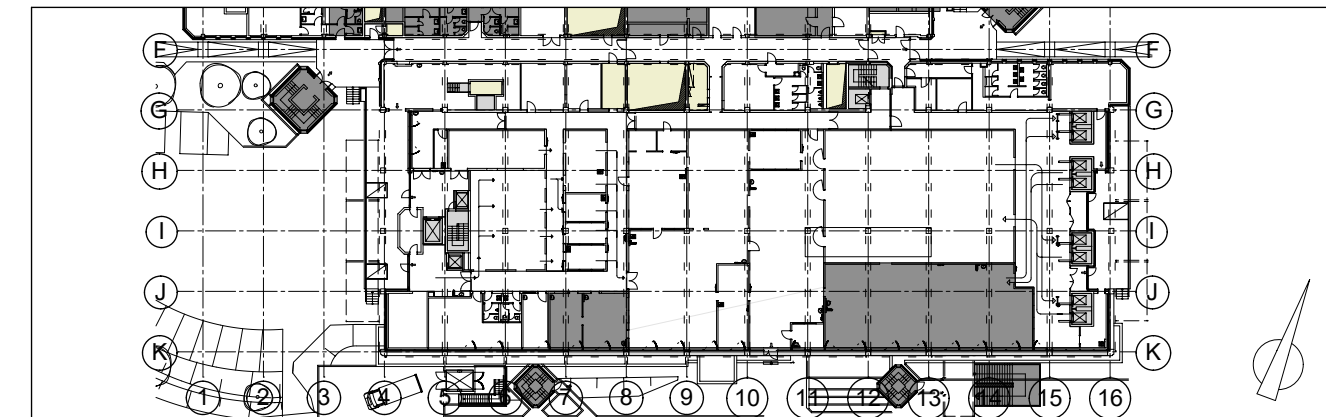

[architektur]
büro kriesche
BAUVORHABEN

Sudetenstraße 23
 97616 Salz_Bad Neustadt
 Fon 0 97 71 - 62 21 0
 Fax 0 97 71 - 62 21 39
 Mail info@ab-kriesche.de

GEBÄUDE 17.21 - VERSORGUNGSZENTRUM
 SANIERUNG DER ZENTRALKÜCHE
 40225 DÜSSELDORF - STOFFELN, MOORENSTRASSE 5

gez:			
plot:		Ebene	Plan Nr.
DIESER PLAN IST EIGENTUM DES ARCHITECTEN UND DER FACHINGENIEURE UND DARF OHNE DEREN ZUSTIMMUNG WEDER GANZ NOCH TEILWEISE KOPIERT Vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.			

UKD Universitätsklinikum
Düsseldorf

hhu Heinrich Heine
Universität
Düsseldorf

UNIVERSITÄTSKLINIKUM DÜSSELDORF

DEZERNAT TECHNIK	
Bezeichnung:	Zeichnungs-Nr.:

Datum	Gebäude	17.21	Format	Masstab	
Bearbeitet	Gewerk		Anforderungsindex	siehe Anforderungsmatrix	
Geprüft	Planart		Ereignet aus		