ANSCHLUSSPLAN:
R7-ARC-03-UG.B05-A

ANSCHLUSSPLAN:
R7-ARC-03-UG.B05-A

A
R7-ARC-04-SC.SAA-E

B
R7-ARC-04-SC.SAA-E

B
R7-ARC-04-SC.SAA-E

A
R7-ARC-04-SC.SAA-E

Boden Wand Decke Spülküche
R7-ARC-18-UG.D05-A

Boden Wand Decke Begasung
R7-ARC-18-XX.D01-A

Boden Wand Decke mit GK-Fries Begasung
R7-ARC-18-XX.D02-A

Nachrüstfläche für Roboter 3m x 3,5m

Treppenhaus 2 Süd
R7-ARC-20-XX.D02/D03/D04-A

Räume
Fassade Rohbau
Fassade
Achsen
Gesamt

Bauelemente

- Stahlbeton *
- Stahlbeton-Fertigteil *
- Mauerwerk nach DIN
- Stahlbetonstütze
- * Betongüte nach Vorgabe Schalplan
- Wärmedämmung Wesch
- Wärmedämmung Hart
- Trockenbauwand
- Wandschutz
- Durchbruch (Beschriftung und Bemaßung siehe Rohbau- bzw. Trockenbauplanung)

Abkürzungen

AO	Abhangdecke	DD	Deckendurchbruch	HK	Heizkörper	SB	Sichtbeton
AF	Arbeitsfuge	DF	Dehnungsfuge	HKV	Heizkreisverteiler	SPM	Spülmaschine
AS	Absturzsicherung	DS	Deckenschlitz	KS	Kühlschrank	UEZ	Übergzug
BD	Bodendurchbruch	EAP	Einzelanschlagpunkt	MW	Mikrowelle	UK	Unterkante
BE	Bodeneinlauf	EK	Elektrokanal	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
BF	Bewegungsfuge	FFB	Fertigfussboden	RD	Rohdecke	VK	Vorderkante
BRHF	Brüstungshöhe fertig	FHZ	Fussbodenheizung	REV	Revisionsöffnung	WD	Wanddurchbruch
BRHR	Brüstungshöhe roh	FR	Fallrohr	RFB	Rohfussboden	WS	Wandschlitz
DA	Deckenaussparung						

Höhenangaben

Höhenkote Draufsicht:
+3.60 OK Fertigfussboden
+3.50 OK Rohfussboden
+7.25 Höhenkote Gelände

Bodenversprung (Roh):
-0.06 OK Rohfussboden v. OK FFB
-0.10 OK Rohfussboden v. OK FFB

Bodenversprung:
+4.00 OK Fertigfussboden
+3.90 OK Rohfussboden

Deckenversprung (Roh)
UK RD/UK RD

Deckenversprung (Ausbau)
UK AHD/UK AHD

Deckenversprung (Ausbau-Roh)
UK AHD/UK RD

Höhenlinien Schnitt:
+5.60 UKRD / UKFD +0.21
+5.60 +0.21 OKRFB / OKFFB
Unterzug (UZ) Breite x Höhe
UK, ab OK FFB (ab OK FFB EG)

Brandschutz

- Brandwand (fb-wmB/EI/90-M/RE/90-M)
- Bauart einer Brandwand (BBW)
- Wand feuerbeständig (F90/EI/90/RE/90)
- Wand feuerhemmend (F30/EI/30/RE/30)
- Bauart feuerhemmend (F30)

T90	Feuerbestaendige Tür nach DIN 4102	TS	Steigeltung trocken
T30	FeuerhemmendeTür nach DIN 4102	RA	Rauchabzug
RS	Rauchschutztür nach DIN 18095	F90-V	Vertikalschott
DS	Tür dichtschließend	F90-H	Horizontalschott
		FL	Feuerlöscher

Dargestellte Brandschutzqualitäten sind rein informativ. Verbindliche Angaben sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Raumstempel

Raumnummer (alte Raumnummer)
Raumkennart
Raumname
Fläche
Nutzer Ebene 1
Nutzer Ebene 2
Raumprogramm
ID Bauherr

R7-A-000 (R7-1-000) 00000 — Raumnutzungscode
Name — lichte Höhe *
A 50,00 m² — Umfang
Nutzer Ebene 1 — B. Boden — Bodenbelag **
Nutzer Ebene 2 — D. Decke — Deckenbelag **
0.0.0 — W. Wand — Wandbelag **

* bezieht sich auf den Fertigfussboden des dargestellten Geschosses
** siehe seperates Legendenblatt

Tueren

Tuerschliesser — AUT
Raumnummer — RE 90-00/1T0/1
Aufrichtgrichtung — L1 | T90 RS
Schallschutz (Rw)

H-01 — Tuerblattyp
Tuernummer
Feuerwiderstandsklasse T & Rauchschutz
Strahlenschutz

Tuerblattyp:
S Stahlzarge mit Stahlblechblatt
H Stahlzarge mit Holzblatt
HS Stahlzarge mit Holzblatt als Schiebetür
G Stahlzarge mit Garagentor
AG Alu-Glas-Rohrahmentür
F Fassade-Aussentür

Tuerschliesser:
OTS Obertürschließer
OTS-S OTS am Gang-und Standflügel m. mt. Schließfolgeregelung
OTS-E OTS mit elektromechanischer Feststelleinrichtung
OTS-SE OTS am Gang-und Standflügel m. mt. Schließfolgeregelung und beidseitig m.elektromechanischer Feststelleinrichtung
OTS-M OTS mit elektromagnetischer Offenhaltung mit Wandhaftmagnet
OTS-SM OTS am Gang-und Standflügel m. mt. Schließfolgeregelung und beidseitig elektromagnetischer Offenhaltung mit Wandhaftmagnet
OTS-B Barrierefreier OTS mit max. Öffnungsmoment Türschließergröße 3 nach DIN EN 1154.
AUT Automatiktürantrieb
AUT-1 Automatiktürantrieb 1-flgl. Gangflügel, Standflügel OTS, m. mt. Schließfolgeregelung
AUT-2 Automatiktürantrieb 2-flgl. m. mt. Schließfolgeregelung
FLTS Freilauftürschliesser
FSA mechanische Feststellanlage (für Türen ohne Brandschutzanforderung)
durchblickfenster

Ausbau


- WS1 - Wandschutz Acrovyn H800mm ab OK Sockel, D=2mm, Kante gefast, gekleb, B1
- WS2 - Wandschutz Acrovyn H2050mm ab OK Sockel, D=2mm, Kante gefast, gekleb, B1
- Eckschutzprofil Edelstahl, Schenkellänge 20-30mm, Blechstärke 1,5mm, Abkantung 90°, H800mm ab OK Sockel (ES)

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
10	02.07.2026	kra	Stand Ausführungsplanung
09	31.07.2025	kra	Fenster Achse 5/F entfallen, Ergänzung Stützwand
08	19.11.2024	kan	Bodenabläufe in den Räumen R7-01-101, R7-01-102 und R7-01-103 ergänzt
07	30.08.2024	kra	Überarbeitung gem. Änderungswolken (Anmerkungen PS und UNI)
06	09.04.2024	nik	Abgabe der LP5 - Zwischenstand
05	22.03.2024	nik	Planänderung
04	11.01.2024	kra	Freigabe, Planbearbeitung
03	14.12.2023	nik	Planerstellung LP5
02	19.10.2023	stt	Gesamtüberarbeitung, speziellen Änderungen siehe Wolken
01	15.05.2023	neb	Vorabzug Arbeitsstand

Plannummer: R7-ARC-03-UG.B06-A
Status:
Index: 10
Indexdatum: 02.07.2026

Maßstab: Tierhaltungsgebäude R7

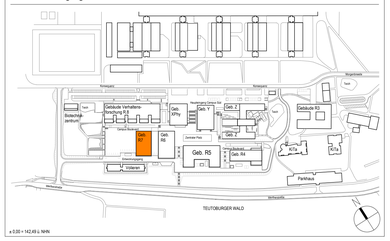

x 0,00 = 142.49 ü. NHN

Bauherr:
Universität Bielefeld | Facility Management
Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Tragwerksplanung

TGA

Leitzplanung

Objektplanung

Datum Architektin/Architekt

Planname:
Grundriss Ausbau Untergeschoss, Blatt 2

Projekt-Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellphase
22006	Leistungsphase 5	14.03.2023	-
		Maßstab: 1 : 50	Gepr./fr: neb / -

DIN A0 (1189x841mm)