Bauelemente

- Stahlbeton *
- Stahlbeton-Fertigteil *
- Mauerwerk nach DIN
- Stahlbetonstütze

* Betongüte nach Vorgabe Schalplan

- Wärmedämmung Weich
- Wärmedämmung Hart
- Trockenbauwand
- Wandschutz
- Durchbruch Trockenbau
- Durchbruch Rohbau (Bewehrung und Bemessung siehe Rohbauplanung)

Abkürzungen

AO	Abhangdecke	DD	Deckendurchbruch	HK	Heizkörper	SB	Sichtbeton
AF	Arbeitsfuge	DF	Dehnungsfuge	HKV	Heizkreisverteiler	SPM	Spülmaschine
AS	Absturzsicherung	DS	Deckenschlitz	KS	Kühlschrank	UEZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch	EAP	Einzelanschlagpunkt	MW	Mikrowelle	UK	Unterkante
BE	Bodeneinlauf	EK	Elektrokanal	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
BRHF	Brüstungshöhe fertig	FFB	Fertigfussboden	RD	Rohdecke	VK	Vorderkante
BRHR	Brüstungshöhe roh	FNZ	Fussbodenheizung	REV	Revisionsöffnung	WD	Wanddurchbruch
DA	Deckenaussparung	FR	Fallrohr	RFB	Rohfussboden	WS	Wandschlitz

Höhenangaben

Höhenkote Draufsicht:
+3.60 OK Fertigfussboden
+3.50 OK Rohfussboden
+7.25 Höhenkote Gelände

-0.06 / -0.10 Bodenversprung (Roh): OK Rohfussboden v. OK FFB / OK Rohfussboden v. OK FFB
+4.00 / +3.90 Bodenversprung: OK Fertigfussboden / OK Rohfussboden
+0.25 / +0.60 Deckenversprung (Roh) UK RD/UK RD

+5.77 / +4.96 / +5.97 / +3.23 Deckenversprung (Ausbau) UK AHD/UK AHD

Höhenkoten Schnitt:
+3.60 / +0.21 UKRD / UKFD
+5.60 / +5.21 OKRFB / OKFFB
Unterzug (UZ) Breite x Höhe UK. ab OK FFB (ab OK FFB EG)

Brandschutz

- Brandwand (fb-wmB/EI/90-M/RE/90-M)
- Bauart einer Brandwand (BBW)
- Wand feuerbeständig (F90/EI/90/RE/90)
- Wand feuerhemmend (F30/EI/30/RE/30)
- Bauart feuerhemmend (F30)

T90	Feuerbestendige Tür nach DIN 4102	TS	Steigleitung trocken		
T30	FeuerhemmendeTür nach DIN 4102	RA	Rauchabzug		
RS	Rauchschutztür nach DIN 18095	F90-V	Vertikalschott		
DS	Tür dichtschließend	F90-H	Horizontalschott		
		FL	Feuerlöscher		

Dargestellte Brandschutzqualitäten sind rein informativ. Verbindliche Angaben sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Raumstempel

Raumnummer (alte Raumnummer)
Flaechenart
Raumname
Flaeche
Nutzer Ebene 1
Nutzer Ebene 2
Raumprogramm
ID Bauherr

R7-0-000 (R7- 0-000) | 00000 — Raumnutzungscode
Flaechenart
Name — LH: 3.00m — lichte Hoehe *
A: 50.00 m² — U: 00.00m — Umfang
Nutzer Ebene 1 — B: Boden — Bodenbelag **
Nutzer Ebene 2 — D: Decke — Deckenbelag **
0.0.0 — W: Wand — Wandbelag **

* bezieht sich auf den Fertigfussboden des dargestellten Geschosses
** siehe seperates Legendenblatt

Wandverstärkungen


Bezeichnung	Beschreibung	Höhe	Achse ab OKFF
WV-01	Wandverstärkung Oberschrank	20,0 cm	2.230 m
WV-02	Wandverstärkung Wickeltisch	65,0 cm	1.195 m
WV-03	Wandverstärkung Türfeltmagnet	50,0 cm	1.915 m
WV-04	Wandverstärkung Türstopper oben	50,0 cm	1.915 m
WV-05	Wandverstärkung Türstopper oben extralang	50,0 cm	1.915 m
WV-06	Wandverstärkung taktile Tafel	50,0 cm	1.300 m
WV-07	Wandverstärkung Liege	105,0 cm	1.015 m

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
02	30.08.2024	kra	Überarbeitung gem. Änderungswolken (Anmerkungen PS und UNI)
01	09.04.2024	nik	Abgabe der LPS - Zwischenstand
00	22.03.2024	nik	Planänderung

Plannummer: R7-ARC-03-E2.B04-A
Status: Freigegeben
Index: 02
Indexdatum: 30.08.2024

Maßnahme:
Tierhaltungsgebäude R7

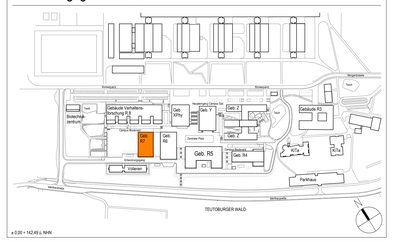

± 0.00 = 142.40 ü. NHN

Bauherr:
Universität Bielefeld | Facility Management
Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Planname:
Grundriss Trockenbau 2. Obergeschoss, Blatt 2

Projekt-Nr.	Leistungsphase:	Planerstellung:	Modellupload:
22006	Leistungsphase 5	14.03.2023	
		Maßstab: 1 : 50	Gepr./f: - / Gefertigt: neb

DIN A0 (1189x841mm)