
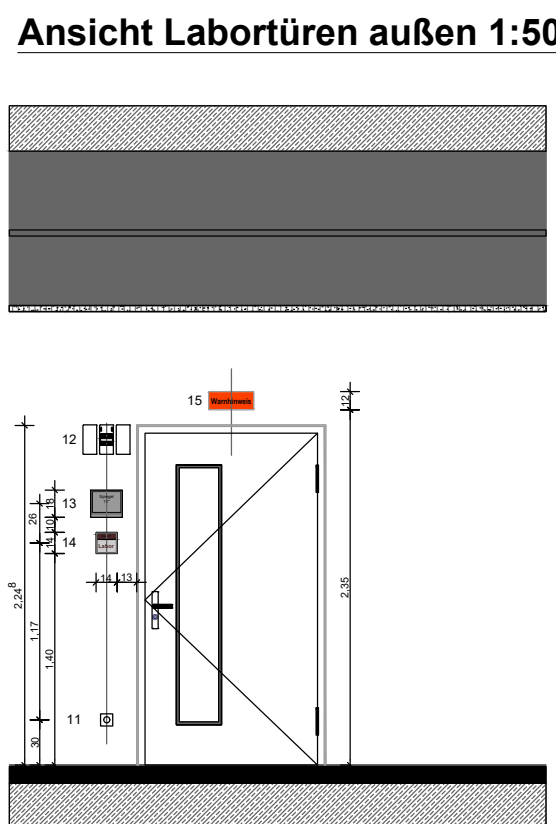


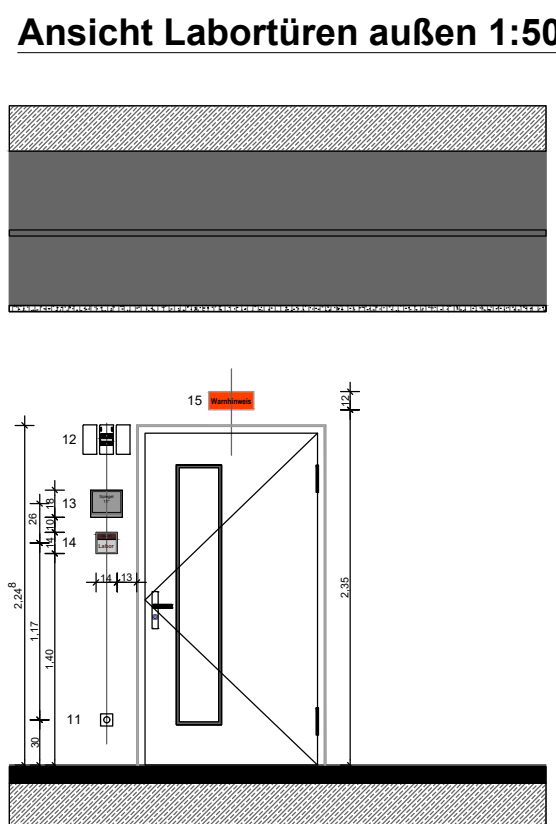

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Zuleitung EE Seilnetz (15m aufgewickelt an Rohdbause) |  | Stückabzug DN 3x2 5mm ² (15m aufgewickelt an Rohdbause) |
| Absicht: Leuchten-Anneil-150 | | | |
|  | CEE Steckdose 32A EE-Netz (15m aufgewickelt an Rohdbause + Anschlüsse) |  | CEE-Steckdose 32A DN-Netz (15m aufgewickelt an Rohdbause + Anschlüsse) |
|  | Potentialableitung 1edern ² (15m aufgewickelt an Rohdbause) |  | Reum-Hot-Aus (Montage in Brühungsbereich) |
|  | Potentialableitung 1x1edern ² (15m aufgewickelt an Rohdbause) |  | Stückabzug-Anneil 8 x EE-Steckdose |
|  | Abbildung an Reum-Hot-Aus | | |

[illegible]

-ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS-
-KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG-
-NUR ZUR INFORMATION-

eigene Projekt-ID : 2016 2 603	zur Best.-Vertagung
Bauherr Universität zu Köln	
Ort und Datum:	Unterschrift:

[illegible]

330-23-009-ELI-5-GR-26200-440-Labor-0312-A-P

	1	
--	---	--

[illegible][illegible][illegible]

Übersicht

Vorabzug, nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer:

330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Universität zu Köln

Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com/> at
 Albert Einstein College of Medicine on May 11, 2015

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 KÖLN

Planbezeichnung/Entscheidung	

3.Obergeschoss A2 Labor

Category:

330-23-009-ELT-5-GR-26200-443-Labor-(012-A-P		
General	Prohibitory	MetaLab

Starkstrom 440	17.09.25	1:50
Zeichner	geprüft von	Layout

	2100841
Gesamtheit	Index und Indexdifferenz

		A 17/0025
--	--	-----------

Anmerkung:

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem letztgültigen Architektenplan!

Leuchtweiten insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!

Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!

Wichtige Stimm- und Kombiarten, Korrekturen und Sonderauftragungen sind zwingend mit dem Träger und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!

Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenspiegelplan des Architekten zu entnehmen!

Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!

Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firma!

randschotte sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichem Prüfzeugnis herzustellen!

