



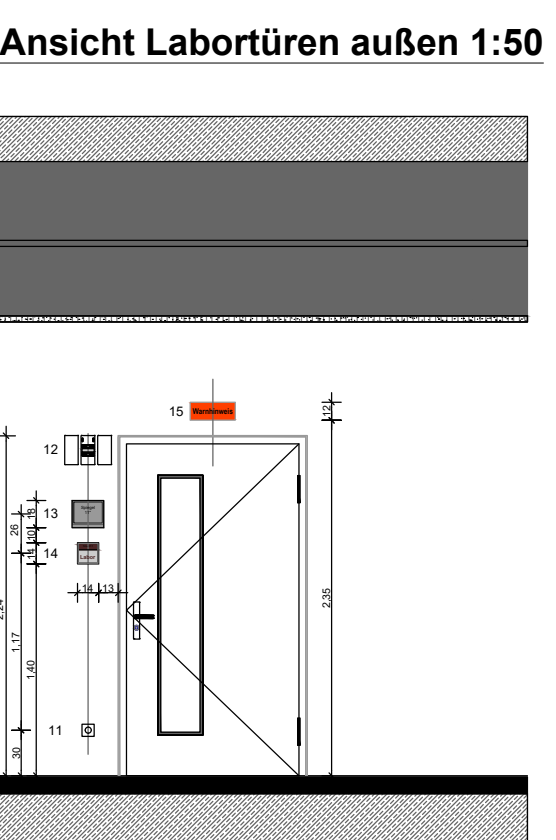

Ansicht Labortüren außen 1:50

- ### Legende Laborinstallation
- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Zuleitung EX 14kV/15kV (15m aufgetrennt an Rohdrüse) |  | Steckdose 2kV 3x2,0kV (15m aufgetrennt an Rohdrüse) |
|  | Zuleitung EX 15kV/15kV (15m aufgetrennt an Rohdrüse) |  | Steckdose 2kV 14kV/15kV (15m aufgetrennt an Rohdrüse) |
|  | GEE-Steckdose 32kV EX/Netz (15m aufgetrennt an Rohdrüse + Anschluss) |  | GEE-Steckdose 32kV DN/Netz (15m aufgetrennt an Rohdrüse + Anschluss) |
|  | Potentialabgleich 14kV/15kV (15m aufgetrennt an Rohdrüse) |  | Raum-Netz-Aus (Montage in Rohdrüse) |
|  | Potentialabgleich 15kV/15kV (15m aufgetrennt an Rohdrüse) |  | Steckdose-Arrester 8 x EX-Steckdose |
|  | Arbeitsrand in Raum-Netz-Aus | | |

-ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS-
-KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG-
-NUR ZUR INFORMATION-



Vorabzug, nicht zur Ausführung bestimmt



Universität zu Köln
 Dr. Peter
 Dierckx
 Albertus
 50662 Köln

Planbezeichnung/Darstellung	
3.Obergeschoss B1 Labor	

Date Name: 330-23-009-ELT-5-GR-26300-440-Labor-0321-A-P		
Stück: Starkstrom 440	Preisdatum: 17.09.25	Melddat: 1 : 50
Platzname	geprüft von:	Lageid: 21000341

Anmerkungen:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem letztgültigen Architektplan!
- Ausführlichen insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abklärung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliches Scharn- und Korbhakenbohren, Desordernungen und Sonderauftragungen sind zwingend mit dem Träger und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genaue Lage von Deckenabzügen sind den Koordinatenplan der Architekten zu entnehmen!
- Die Untereinheiten ist die Bezeichnung zu informieren!
- Dieser Plan ist die erste für die Welles und Montageplanung der ausführenden Firma!
- Die Handzeichnung sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichen Prüfzeugnis herzustellen!