






Ansicht Labortüre innen 1:50

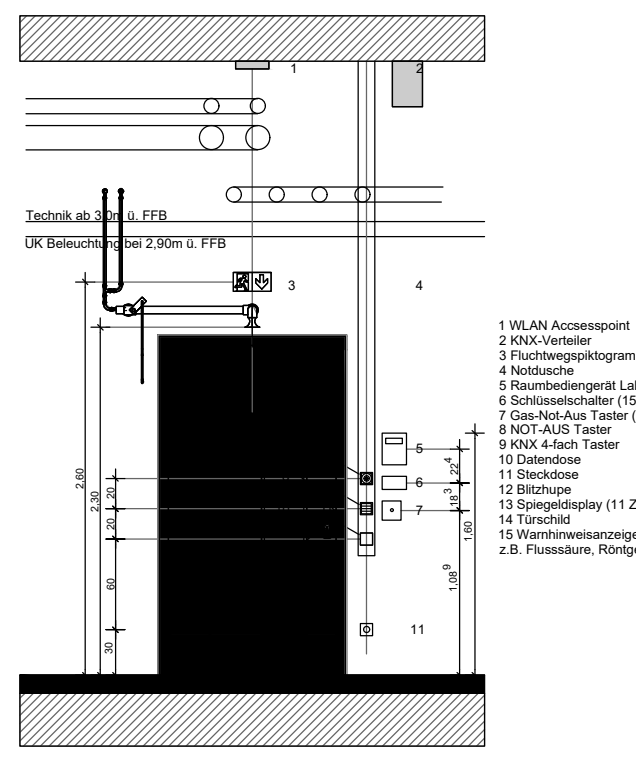


Ansicht Labortüre außen 1:50

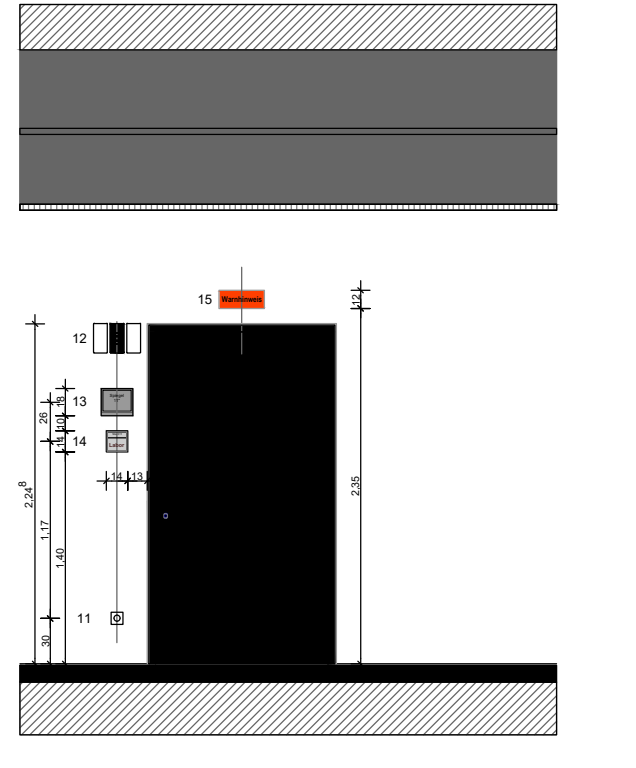

Ansicht Büro/Seminar Türe innen 1:50

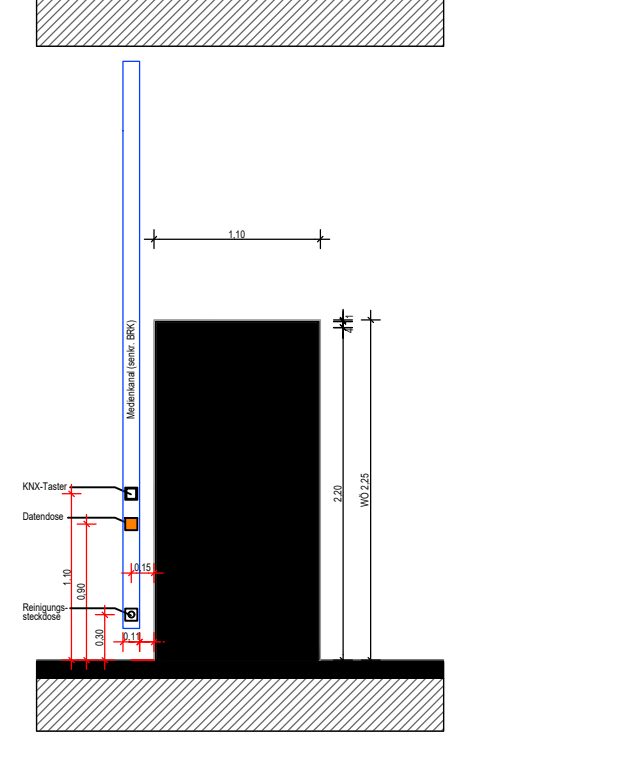

Ansicht Büro/Seminar Türe außen 1:50

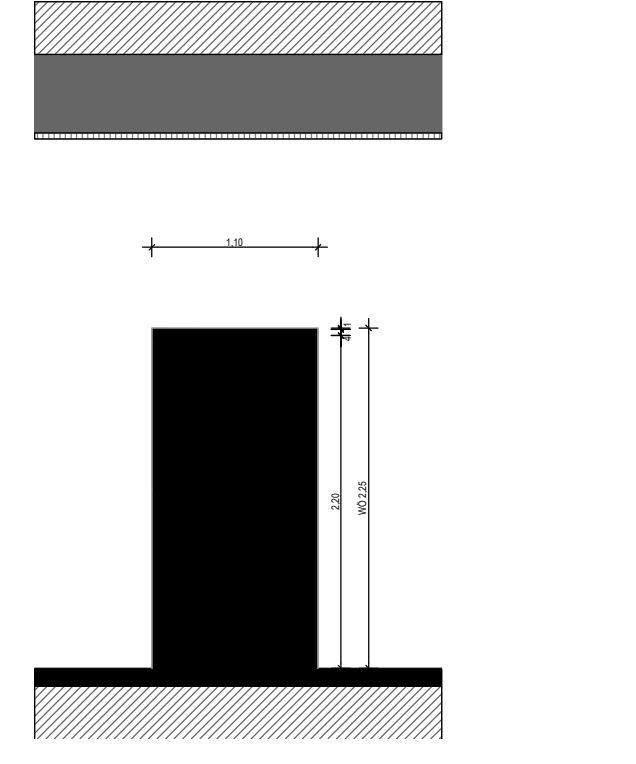


- Legende Starkstrom**
- UPBRK-Schleuse 1-fach (NN)
 - UPBRK-Schleuse 2-fach (NN)
 - UPBRK-Schleuse 3-fach (NN)
 - UP-Schleuse Reinigung (NN)
 - UPBRK-Schleuse 1-fach (EDV)
 - UPBRK-Schleuse 2-fach (EDV)
 - UPBRK-Schleuse 3-fach (EDV)
 - Federanschluss 220V - 15m an Decke (EDV)
 - CEE-Schleuse 16A/40V (NN)
 - CEE-Schleuse 32A/40V (NN)
 - Anschluss Durchdringung 400V (NN)
 - Federanschluss 220V (NN)
 - Federanschluss 400V (NN)
 - Anschluss Gasveranlage 220V (NN)
 - Sonnenschutz-Motor 230V - beidseitig vorhandene Abdeckung von Fenstern bis zum Rahmen in Raumtiefe verlagert - Lösung ELT
 - Motor für Verankerung 230V
 - Einbauelement 4-fach
 - KNOX-Taster 8-fach
 - KNOX-Fenstermotor (Abgasmischungs)
 - KNOX-Bewegungsmotor
 - Not-Aus-Taste (offen)
 - Potenzialausgleich 0m - 15m an Decke
 - Pol-Schere
 - Bohrloch rund 34mm
 - Typ A: > 2 x 230V/NN
 - Typ B: > 3 x 230V/EDV
 - Typ C: > 4 x 230V/NN
 - Typ D: > 5 x 230V/EDV
 - Typ E: > 6 x 230V/EDV
 - AUS-Schalter für Theaterbeleuchtung
 - Schleuse UP = 2 x USB
 - AP-Kleinstmotor für KNOX
 - Reserve = Blindbohr vorbereiten
 - Einbauelement 1x15mm/2x15mm/3x15mm
 - Unterfunkt 20mm - Überdeckend
 - Brüderplan vertikal 100/10mm
 - Brüderplan horizontal 170/10mm
 - Brüderplan horizontal 110/10mm
 - Elektroventil NN
 - Elektroventil DN
 - Elektroventil EX
 - Elektroventil UV

Index	Datum	Änderung	gezeichnet
A	17.05.25	Änderung LPS	

-ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS-
-KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG-
-NUR ZUR INFORMATION-

Projekt: 330-23-009-ELT-5-GR-26300-440-Starkstrom-0321-A-P
Universität zu Köln
Ort und Datum: _____
Übersicht

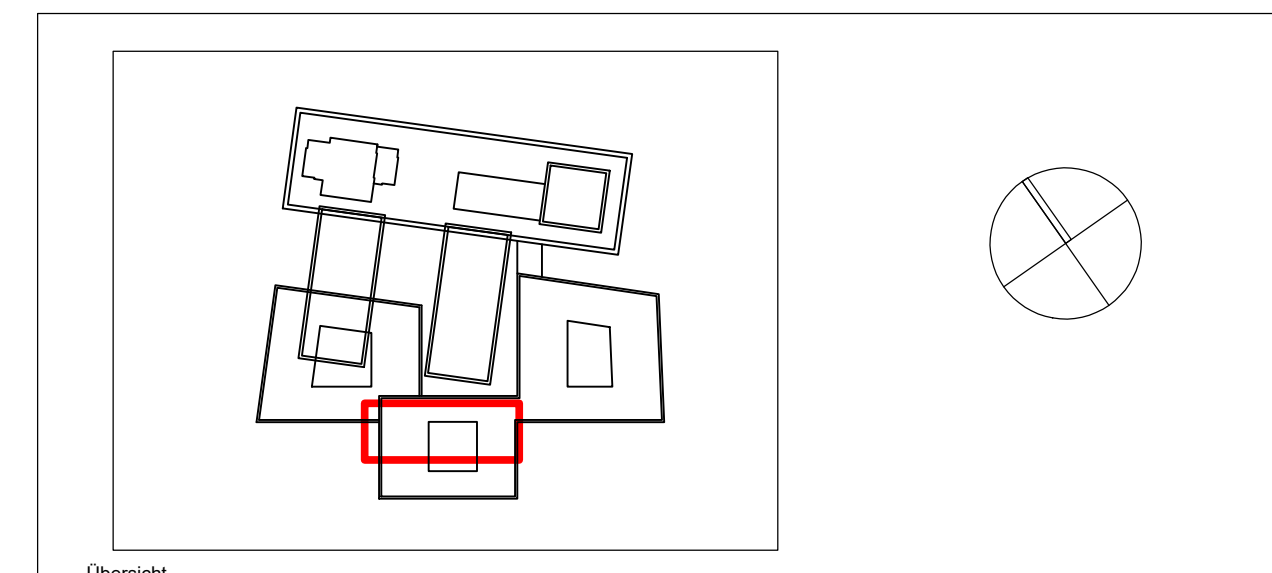

Vorabzug, nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer: 330
Gebäude: CCK - Neubau des Departments für Chemie und die Disziplinen der Naturwissenschaften der Universität zu Köln
Bauteil: 2
Anzahl: 1
Projekt: 330-23-009-ELT-5-GR-26300-440-Starkstrom-0321-A-P
Standort: 3. Obergeschoss 81 Stator
Übersicht