

Ring 1

Saureinmischung (RWA)

- 242** Zentrale 24V, 25A
- 242** Zentrale 24V, 20A
- 242** Zentrale 48V, 75A
- 141a** Handauslöserleiter
- 141a** Motor (bauseins vorhanden)
- 141a** Schlüsselstehter in Zentrale (Lüftung)
 - NH0100 3x2,5 mm²
 - NH0100 3x4 mm²
 - j-HS147 2x2x0,8 mm
 - j-HS147 2x2x0,8 mm
 - j-HS147 2x2x0,8 mm E30
 - Systemleitung, halogenfrei mind. 3x2,5 mm²
 - Systemleitung, halogenfrei mind. 3x4 mm²
- 141** Abzweigende
 - Alle Leitungen in den Gebäuden sind auswechselbar halogenfrei auszuführen
 - Alle Leitungen sind mit Beschriftung und Markierung mit der Kennzahl 141 zu versehen
 - mit dem geeigneten Auffanggefäß streichen zu überprüfen


[illegible]

-ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS-
-KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG-
-NUR ZUR INFORMATION-

origone Projekční :	20.000 Kč/člonek
---------------------	------------------

Bauherr
Universität zu Köln

330-23-009-ELT-5-SC-60010-440-RWA-XX10-B-P

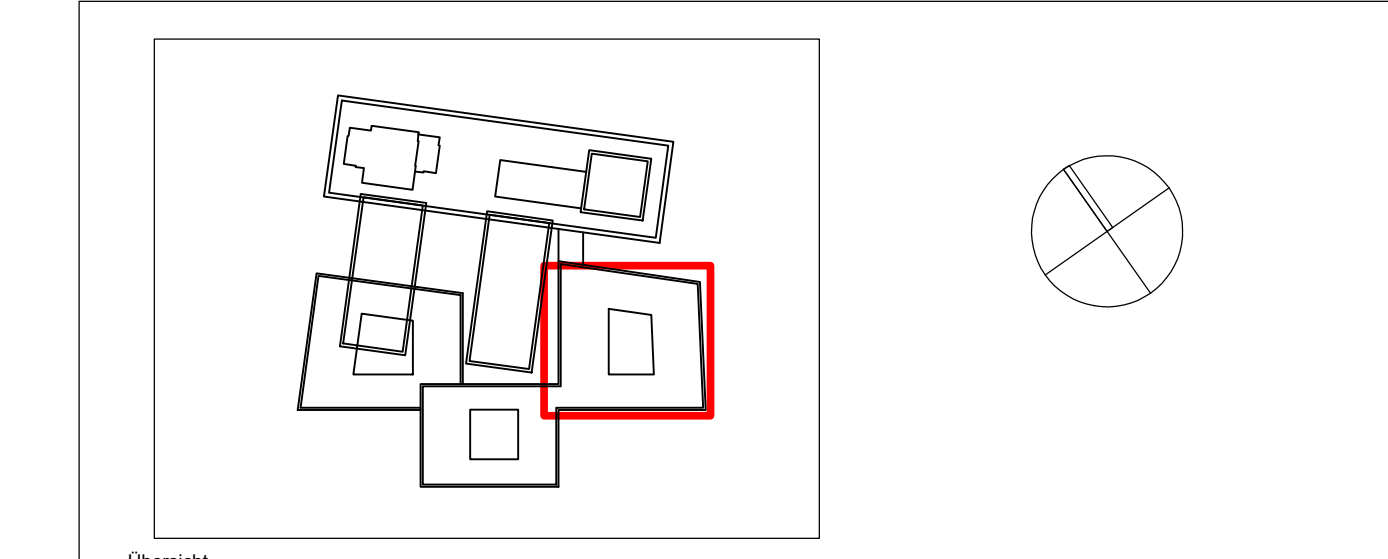

Vorabzug, nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer:	
-----------------	---

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Anschrieb: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 KÖLN

Planbezeichnung/Darstellung

RWA Schemata Ring 1

Order Name: _____

Geometrie	Platzdatum:	Mallenseite:
RWA-Anlage	26.05.2026	

Gezeichnet:	Index und Indexdatum: B 26.05.2026
-------------	---------------------------------------