

1

2x12 Singlemode EV/125µm
(vom Hörsaalgebäude 322, ca.
400m Anschlusspunkt)

2 x FILS B16 aus lokalen
Verteiler

Schrank 1 Standort: 3.203E 42HE
Patchfield 01 - 24 LC-Duplex
Patchfield 02 - Cat 3
Patchfield 03 - Cat 6a
Patchfield 04
Patchfield 05
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 17 Ports
Frei: 7 Ports
03-B-1-05:.....
Patchfield 06
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 17 Ports
Frei: 7 Ports
03-B-1-07:.....
Patchfield 08
Patchfield 09
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 17 Ports
Frei: 7 Ports
03-B-1-09:.....
Patchfield 10
Patchfield 11
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 18 Ports
Frei: 6 Ports
03-B-1-11:.....
Patchfield 12
Patchfield 13
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 17 Ports
Frei: 7 Ports
03-B-1-13:.....
Patchfield 14
Patchfield 15
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 18 Ports
Frei: 6 Ports
03-B-13-15:.....
Patchfield 16
Patchfield 17
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 17 Ports
Frei: 7 Ports
03-B-1-17:.....
Patchfield 18
Patchfield 19
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 18 Ports
Frei: 6 Ports
03-B-1-19:.....
Patchfield 20
Patchfield 21
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 19 Ports
Frei: 5 Ports
03-B-1-21:.....
Patchfield 22
Patchfield 23
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 17 Ports
Frei: 7 Ports
03-B-1-23:.....
Patchfield 24
Patchfield 25
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 18 Ports
Frei: 6 Ports
03-B-1-25:.....
Patchfield 26
Patchfield 27
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 18 Ports
Frei: 6 Ports
03-B-1-27:.....
Patchfield 28
Patchfield 29
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 17 Ports
Frei: 7 Ports
03-B-1-29:.....
Patchfield 30
Patchfield 31
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 18 Ports
Frei: 6 Ports
03-B-1-31:.....
Patchfield 32
Patchfield 33
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 16 Ports
Frei: 8 Ports
03-B-1-33:.....
Patchfield 34
Patchfield 35
Cat. 6a
24 Ports
Belegt: 14 Ports
Frei: 10 Ports
TG-B-1-35:.....
Patchfield 36
Patchfield 37
Patchfield 38
Patchfield 39
Patchfield 40
Patchfield 41
Patchfield 42

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33



35

-ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS-
-KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG-
-NUR ZUR INFORMATION-

eigene Projekt: zu Ihren Anlagen


Bauherr:
Universität zu Köln
Ort und Datum: Unterschrift:

330-23-009-ELT-5-SC-66021-450-EDV03BTB1-0321-B-P

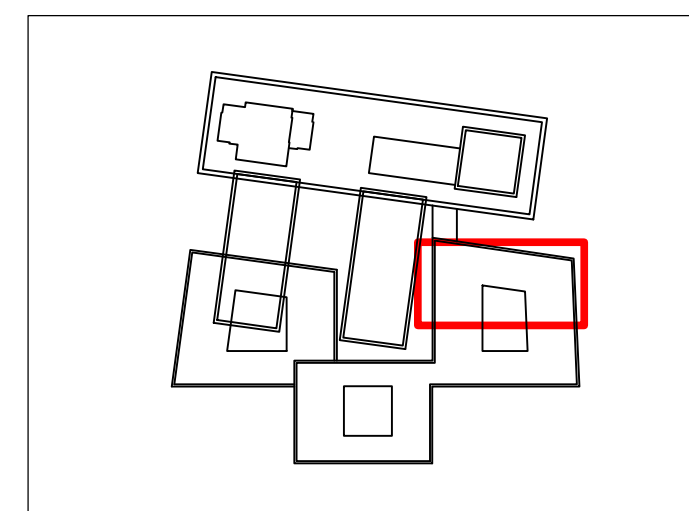

Vorabzug, nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer:
330
Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die
Disziplinen der Naturwissenschaften der Universität zu Köln
Bauteil: 2
Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 KÖLN

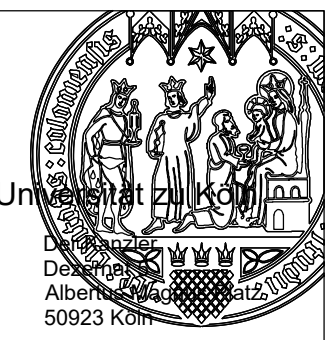

Planbezeichnung/Darstellung
EDV-Schemata 3.0G Bauteil B Schrank 1

Datensatz:			
Datum Name:	Datum:	Druckdatum:	Merkmal:
330-23-009-ELT-5-SC-66021-450-EDV03BTB1-0321-B-P	11.10.2025	04.06.26	
Gezeichnet:	geprüft von:	geprüft am:	geprüft durch:
TOB Elektro			1400/041
---	Gezeichnet:		geprüft am:
			B 04.06.26

Legende

- 2x RJ45-Anschluss
- 1x RJ45-Anschluss
- 1x RJ45-Anschluss, Sprechstelle
- 2x RJ45-Anschluss
- 3x RJ45-Anschluss
- 3x RJ45-Anschluss in Bodentank Typ A
- 3x RJ45-Anschluss in Bodentank Typ C